



N/Réf. : RS/03-2094/A

Dossier : NE 5487

Certificat

Dans le cadre de la mission qui a été confiée consistant à formuler un avis technique relatif à la solidité des ouvrages, SOCOTEC a examiné la Note de Calcul relative aux structures tridimensionnelles en aluminium référence SD 150.

Cette structure est composée de poutres treillis aluminium selon schéma.

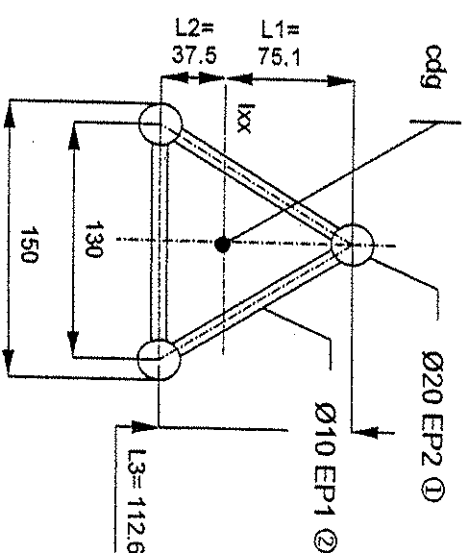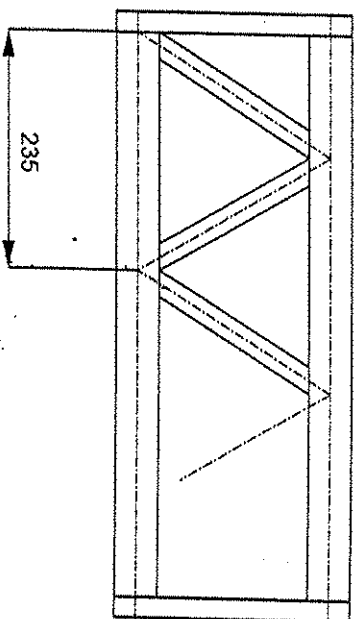

Les charges indiquées ci-dessous sont admissibles par ces structures.

Condition de flèche (flèche portée)	charge maxi admissible	2 m	4 m	6 m
1/100	centrée (dan)	140	72	48
	répartie (dan/ml)	144	36	16
	centrée (dan)	140	67	30
1/300	répartie (dan/ml)	144	27	8
	centrée (dan)	140	40	18
1/500	centrée (dan)	140	40	18
	répartie (dan/ml)	129	8	5